



Fiche de synthèse communale - Giroussens - Bourg

CA Gaillac-Graulhet - Schéma directeur d'assainissement 2022



DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

DEMOGRAPHIE

Habitants

1054

1066

1058

1066

1040

1296

1422

1478

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2019

Taux de croissance annuel moyen sur les 10 dernières année
Nombre d'habitants par logements :
Activité raccordée avec rejets spécifiques :

1%

2,44

Non

URBANISME

Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif :
Route de Parisot (55)
Total :
55

Extension à prévoir :
Oui: Route de Parisot

Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans
134 habitants soit 107 EH
Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans
130 ml gravitaire

Zonage EU associé :
MAJ à prévoir
Oui

MILIEU NATUREL

Masse d'eau en lien avec la STEU :
Nom
L'Agout
Masse d'eau
FRFR152A
QMOY
58,66 m³/s
QMNA5
8,49 m³/s
Etat Ecologique
Médiocre
Obj bon état
Obj moins strict

Paramètre déclassant :
Pression ponctuelle :
Indice biologique diatomées, indice poissons rivière, indice MGCE, IBMR
Rejet STEU

Légende

Zone AC

Réseau séparatif

Réseau unitaire

PR

Station

LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DONNEES ANCIEN SCHEMA

Année SDA :
2016
Année zonage en vigueur :
2016

Travaux à réaliser :
Un petit projet d'extension du réseau depuis le parking du PR pour rejoindre la zone d'extension future prévue.
Ce projet de développement de l'urbanisation concerne 55 lots supplémentaires est envisagé dans le cadre de la modification du PLUi en 2024 2025. Ce projet permettra la création d'une future voirie départementale qui permettra de contourner le village.
Station construite en 2011, ainsi que le PR et les réseaux de transfert

EXPLOITATION DU SYSTÈME


Gestion de l'assainissement :
Regie
Prix redevance assainissement (HT):
1,18€/m³+10,00€

Contrat avec SEIHE pour entretien du PR. L'exploitant passe tous les 2 ou 3 jours au niveau de la station de traitement

LE SYSTÈME DE COLLECTE

Indice de connaissance patrimoniale du réseau :
39 /120

Linéaire réseau :
Total en ml
2464
Gravitaire
2166
Refolement
298
Eaux Usées
2166
Unitaire
0

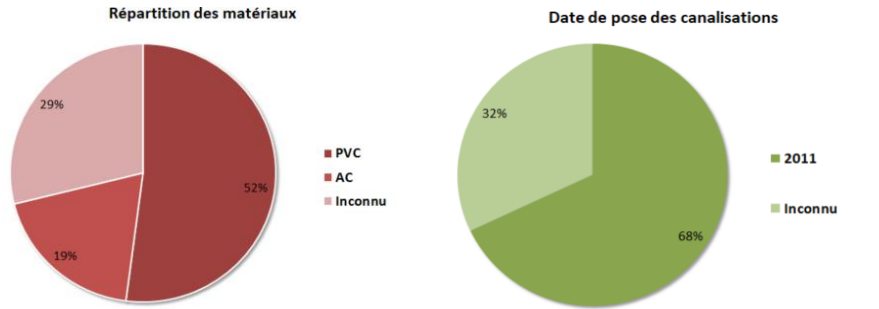

Capacité de traitement :

Paramètres :
DBO5
Q ref
Capacité :
24 kg/j
60 m³/j

Paramètres :
DCO
MES
Capacité :
48 kg/j
36 kg/j

Paramètres :
NTK
Pt
Capacité :
6 kg/j
1,6 kg/j

Niveaux de rejets :
Paramètres
DBO5
DCO
MES
Concentration max
< 35 mg/l
< 200 mg/l
/
Rendement minimal
< 60%
< 60%
< 50%
C rédhibitoire
< 70 mg/l
< 400 mg/l
< 85 mg/l

Résultats des bilans d'autosurveillance :

Capacité restante (EH)
280

Rendements épuratoires (%)

Historique des taux de charges

Rendement moyen
Dépassement valeur rédhibitoire
89%
Non

Taux de charge hydraulique
Taux de charge organique
40%
30%

Conformité équipement
Conformité performance
Conforme
Conforme

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nombre d'ANC théoriques
Installations contrôlées
Installations conformes
Installations non conformes
Dont polluantes
637
NC
NC
NC
NC

VOLET REGLEMENTAIRE

SERVICE
RPQS
Règlement service
Zonage EU
SISPEA
SDA < 10 ans
Conforme
N-Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

RESEAUX
Plan (39/120)
Autosurveillance
Temps sec
Temps de pluie
Rejet direct
N-Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme

STATION
Arrêté
Equipement
Performance
ARD
Temps de pluie
Conforme
Conforme
Conforme
/
/

LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS

Intrusion d'eaux claires parasites pluviales au niveau du bourg plus ancien qui rejoint le PR
Le réseau ancien au niveau du bourg date de 1975.
Les ECPM ne sont pas problématiques pour le fonctionnement du système d'assainissement collectif

PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Plan de métrologie :
Suivi DO :
Suivi PR
Débit gravitaire
Nocturnes
1
0
1
1

Mise à la côte
2 regards

ITV :
300 ml

Fumée
2 000 ml

Branchements
X brch

Description générale de la station

Identification de l'ouvrage

Commune	Giroussens	Adresse	Route de Salles, 81500 Giroussens
Code Sandre	0581104V002	Exploitant	Communale
Environnement	☒ Cultures ☒ Forêts ☐ Habitations ☐ Autre:		




Coordonnées (Lambert 93)

X : 601263,5 m

Y : 6296482,0 m

Z (cote TN) : 120,46 m N.G.F



Caractéristique de la STEU

Type de traitement	FPR 1 étage
Capacité (EH)	400
Mise en service :	01/01/2011
Rénové en :	-

Système de collecte associé

Linéaire réseau (km)	0,87 km dont 0 km unitaire
DO ou TP	1 dont 0 télésurveillé
PR en amont	1
Nombre d'abonnés	150

Charges de références

Débit temps sec (m3/j)	60
Débit temps de référence (m3/j)	60

Flux admissibles à l'entrée de la station

Paramètres	Charges (kg/j)
DBO ₅	24
DCO	48
MES	36

Milieu naturel

Nom du milieu	L'Agout	Type de rejet	Eaux de surface	
Masse d'eau	FRFR152A	Coordonnées Lambert 93	X : 601154,1m	Y: 6296521 m

Niveaux de rejets de la station

Situation - Loi sur l'eau				Déclaré	
Niveaux de rejets imposés par l'arrêté de la station (ou à défaut niveaux de l'arrêté du 21-07-15)					
Concentration (mg/l)		Rendement minimal (%)		Flux calculé en nominal (kg/j)	
DBO5	<35	DBO5	>60	DBO5	2,1
DCO	<200	DCO	>60	DCO	12
MES	/	MES	>50	MES	/
NTK	/	NTK	/	NTK	/
NGL	/	NGL	/	NGL	/
PT	/	PT	/	PT	/

Autosurveillance

Station soumise à autosurveillance (Loi sur l'eau 1992)		Oui
Nombre de bilan 24 H annuels à réaliser		1 tous les 2 ans
Suivi du milieu récepteur		Non
Tenue d'un manuel ou cahier de vie		Oui
Suivi de la consommation d'énergie		Oui
Suivi de la quantité de réactif utilisée (file boue et eau)		/
Suivi nature et qté déchets produits et leur destination		/
Suivi des volumes d'eaux industrielles réutilisés		/
Objet	Obligations arr. du 21/07/2015	Respect réglementation
Suivi des déversements	Vérification de l'existence de déversements	Oui
Autosurveillance	Estimation du débit en entrée ou en sortie et mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie	Oui
Conformité réglementaire		Oui
Conclusion		RAS

Filière boue

Filière de valorisation	-
Plan d'épandage	-


Performances

Boues

Filière de traitement	Stockage sur lit plantés de roseaux
Quantité de boues évacuée (T de MS)	Pas de curage à ce jour.


Taux de charge

Débit de référence (m³/j)	60	
Débit moyen (m³/j)	24	40,00%
Débit max (m³/j)	78	130,00%
Charge nominale (EH)	400	
Charge organique moy (EH)	100	25%
Charge organique max (EH)	160	40%

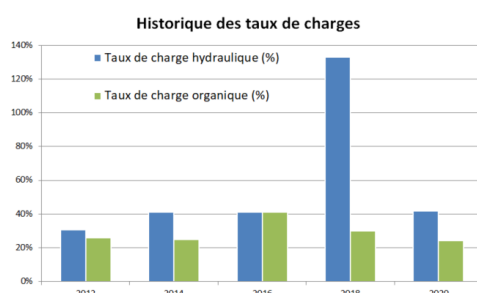


Rendements épuratoires moyen

DBO5	90%
DCO	83%
MES	91%
Phosphore [PT]	
Azote kjeldhal [NTK]	

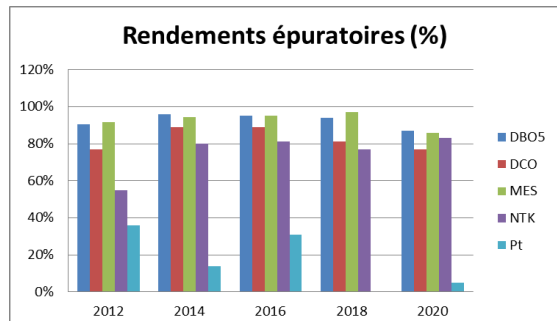

Concentration moyenne en sortie (mg/l)

DBO5	17
DCO	98
MES	16
Phosphore [PT]	20
Azote kjeldhal [NTK]	6

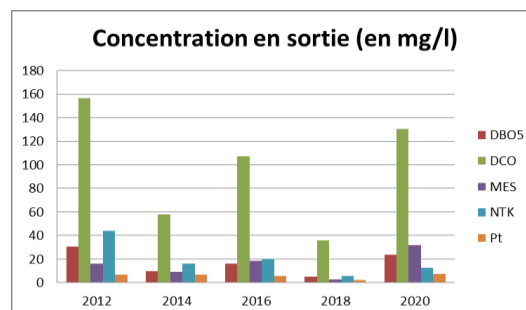


Conformité bilan

Conformité arr. préfectoral	Oui
Conformité ERU	Oui

Etat des lieux des ouvrages

Plan / DOE / Synoptique

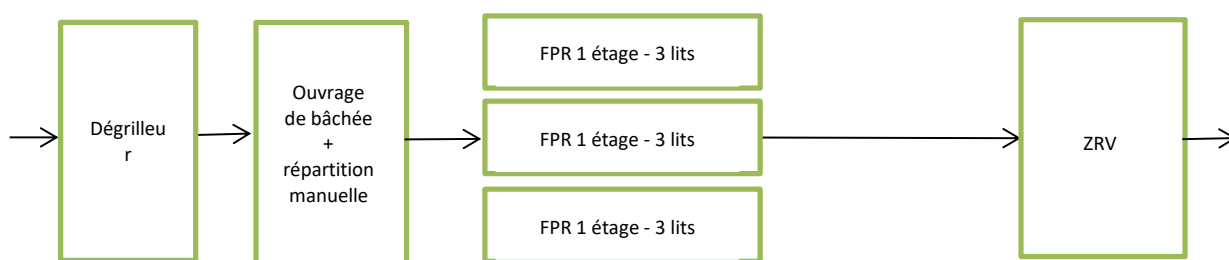

Abord des ouvrages

Voie d'accès extérieure	Oui	Bâtiment technique	Oui
Clôture du site	Oui	Eau potable	Oui
Portail	Oui	EDF	Non
Télécom		Non	

File eau – Fonctionnement – Reportage photographique



Voirie Accès station



Regard d'arrivée - Dégrillage manuel - Ouvrage bâchée

FICHE OUVRAGE ASSAINISSEMENT

	
Compteur de bâchée et ouvrage de répartition	Filtres plantés de roseaux (3) et local technique
	
ZRV	

Synthèse

Critère	Note	Échéance d'intervention	Poids	Echelle
Taux de charge	1	> 10 ans	20%	1 - 25-75% ; 2 - 75-100% ; 3 - <25% - >100% (moyenne charge hydro. et orga. collectés par la station)
Génie civil	1	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Optimisation du fonctionnement de l'existant	1	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Respect règlementaire	1	> 10 ans	30%	1 - Conforme ; 3 - Non conforme
Priorité d'intervention				
Basse				

Commentaire général sur l'ouvrage

La station est correctement entretenue. Les roseaux sont correctement développés et il n'a pas été observés d'adventices pouvant gêner leur développement.

Il n'y a pas de canal de comptage en entrée ou en sortie. Il y a en revanche un compteur de bâchée sur l'ouvrage de chasse.

En sortie du FPR, il n'y a qu'un regard de collecte en amont de la ZRV pour les prélèvements.

Les bilans SATESE témoignent d'un bon fonctionnement de la STEU

Le réseau est sujet aux eaux claires parasites permanentes.

Pas d'opération de curage à prévoir d'après le SATESE.




Fiche de synthèse communale - Giroussens - Cora

CA Gaillac-Graulhet - Schéma directeur d'assainissement 2022



DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

DEMOGRAPHIE

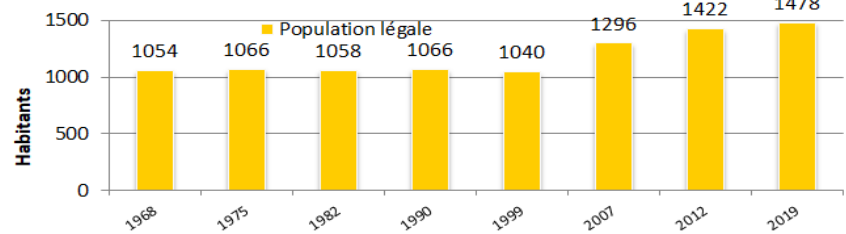

Taux de croissance annuel moyen sur les 10 dernières années : 1%

Nombre d'habitants par logements : 2,44

Activité raccordée avec rejets spécifiques : Non

URBANISME

Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif : Total :

Extension à prévoir :

Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans

Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans


Zonage EU associé :

MAJ à prévoir

Oui

Légende

- Zone AC
- Réseau séparatif
- Réseau unitaire
- PR
- Station

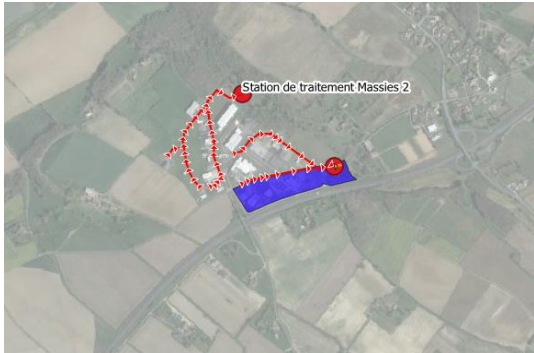

MILIEU NATUREL

Masse d'eau en lien avec la STEU :					
Nom	Masse d'eau	QMOY	QMNA5	Etat Ecologique	Obj bon état
Ruisseau de la Saudrone	FRFR314A_10	0,019 m³/s	0,001 m³/s	Moyen	Obj moins strict

Paramètre déclassant : Pas de données (état éco. Obtenu par extrapolation)

Pression ponctuelle en 2013 : Rejet STEU

LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DONNEES ANCIEN SCHEMA

Année SDA : 2016

Année zonage en vigueur : 2016

EXPLOITATION DU SYSTÈME

Gestion de l'assainissement : Regie

Prix redevance assainissement (HT): 1,18€/m³+10,00€

Travaux réalisés :

Travaux à réaliser :

LE SYSTÈME DE TRAITEMENT


Type épuration :	Capacité(EH):	Date de mise en service :	Rejet :
Disques Biologiques	200	2002	Ruisseau de Ginibré puis Saudrone

LE SYSTÈME DE COLLECTE


Indice de connaissance patrimoniale du réseau : 30 /120

Linéaire réseau :	Total en ml	Gravitaire	Refolement	Eaux Usées	Unitaire
	922	887	35	887	0

Répartition des matériaux

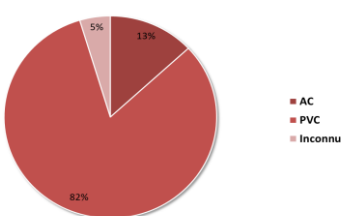

Date de pose des canalisations

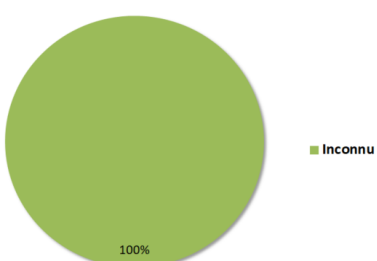

Les ouvrages du réseau :

Nombre de PR : 0

Nombre de DO : 0

Dont point A1 > 2000EH : 0

dont équipés Sofrel : 0

dont suivi déversements : 0

Les abonnés de la commune :	Les abonnés du système de collecte :
Abonnés EU : 151	Abonnés EU : 10
Abonnés AEP : 787	Taux de desserte : 95%
Taux AC/ANC : 19%	Taux de raccordement : 81%


Capacité de traitement :

Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :
DBO5	12 kg/j	DCO	24 kg/j	NTK	
Q ref	30 m³/j	MES	18 kg/j	Pt	

Niveaux de rejets :

Paramètres	Concentration max	Rendement minimal	C rédhibitoire
DBO5	< 35 mg/L	> 60 %	< 70 mg/l
DCO	< 200 mg/L	> 50 %	< 400 mg/l
MES	/	> 50 %	< 85 mg/l

Résultats des bilans d'autosurveillance :

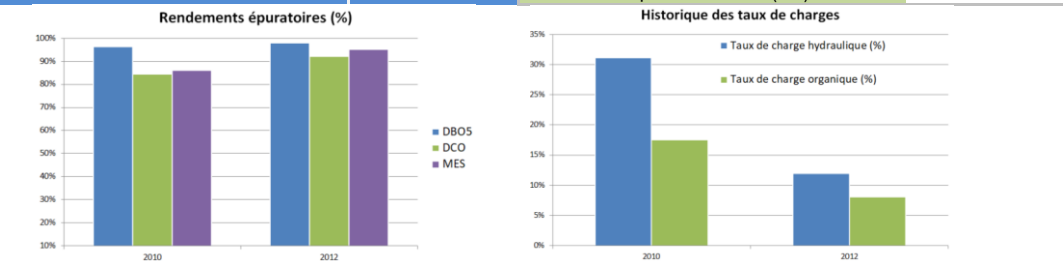

Rendement moyen	92%	Capacité restante (EH)	174
Dépassement valeur rédhibitoire	-	Taux de charge hydraulique	22%
		Taux de charge organique	13%
Conformité équipement	Oui	Conformité performance	Oui

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nombre d'ANC théoriques	636
Installations contrôlées	NC
Installations conformes	NC
Installations non conformes	NC
Dont polluantes	NC

VOLET REGLEMENTAIRE

SERVICE	RESEAUX	STATION
RPQS	Plan (39/120)	Arrêté
Règlement service	Autosurveillance	Equipement
Zonage EU	Temps sec	Performance
SISPEA	Temps de pluie	ARD
SDA < 10 ans	Rejet direct	Temps de pluie

LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS

Très peu de pollution collectée entrainant peu d'ensemencement du disque bio.

Réflexion sur le raccordement sur Massies 2.

Beaucoup d'ECPM.


PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Plan de métrologie :	Mise à la côte	ITV :	Fumée	Branchements
Suivi DO :	1 regard	50 ml	800 ml	0 brch
Suivi PR				
Débit gravitaire				
Nocturnes				

Description générale de la station

Identification de l'ouvrage

Commune	Giroussens	Adresse	Route de Massiès 81500 Giroussens
Code Sandre	0581104V001	Exploitant	Suez
Environnement	☒ Cultures ☐ Forêts ☐ Habitations ☒ Autre Industriels		

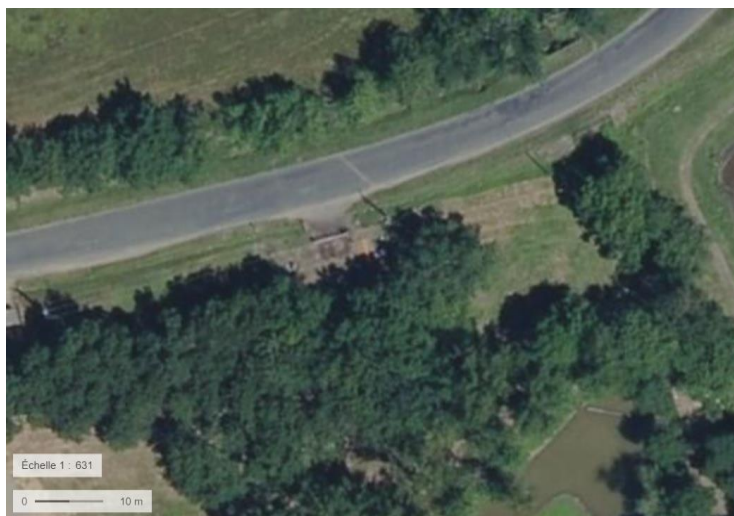


Coordonnées (Lambert 93)

X : 599458,33 m

Y : 6300103,63 m

Z (cote TN) : 128,78 m N.G.F



Caractéristique de la STEU

Type de traitement	Disques biologiques
Capacité (EH)	200
Mise en service :	08/03/2006
Rénové en :	-

Système de collecte associé

Linéaire réseau (km)	0,87 km dont 0 km unitaire
DO ou TP	1 dont 0 télésurveillé
PR en amont	0
Nombre d'abonnés	10

Charges de références

Débit temps sec (m3/j)	30
Débit temps de pluie (m3/j)	-

Flux admissibles à l'entrée de la station

Paramètres	Charges (kg/j)
DBO ₅	12
DCO	24
MES	18

Milieu naturel

Nom du milieu	Ruisseau de Ginibré puis La Saudronne	Type de rejet	Eaux de surface	
Masse d'eau	FRFRR314A_10	Coordonnées Lambert 93	X : 599495 m	Y : 6300120 m

Niveaux de rejets de la station

Situation - Loi sur l'eau				Porté à connaissance	
Niveaux de rejets imposés par l'arrêté de la station (ou à défaut niveaux de l'arrêté du 21-07-15)					
Concentration (mg/l)		Rendement minimal (%)		Flux calculé en nominal (kg/j)	
DBO5	<35	DBO5	>60	DBO5	1,05
DCO	<200	DCO	>60	DCO	6
MES	/	MES	>50	MES	/
NTK	/	NTK	/	NTK	/
NGL	/	NGL	/	NGL	/
PT	/	PT	/	PT	/

Autosurveillance

Station soumise à autosurveillance (Loi sur l'eau 1992)		Non
Nombre de bilan 24 H annuels à réaliser		/
Suivi du milieu récepteur		Oui
Tenue d'un manuel ou cahier de vie		Oui
Suivi de la consommation d'énergie		Oui
Suivi de la quantité de réactif utilisée (file boue et eau)		/
Suivi nature et qté déchets produits et leur destination		/
Suivi des volumes d'eaux industrielles réutilisés		/
Objet	Obligations arr. du 21/07/2015	Respect réglementation
Suivi des déversements	Vérification de l'existence de déversements	Oui
Autosurveillance	Estimation du débit en entrée ou en sortie et mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie	Oui
Conformité réglementaire		Oui
Conclusion		RAS

Filière boue

Filière de valorisation	-
Plan d'épandage	-


Performances

Boues

Filière de traitement	Stockage dans le décanteur/ digesteur et vidange 2 fois par an effectué par Suez
Quantité de boues évacuée (T de MS)	0,64 TMS par an


Taux de charge

Débit de référence (m³/j)	30	
Débit moyen (m³/j)	6,5	21,67%
Débit max (m³/j)	9,3	31,00%
Charge nominale (EH)	200	
Charge organique moy (EH)	27	14%
Charge organique max (EH)	34	17%

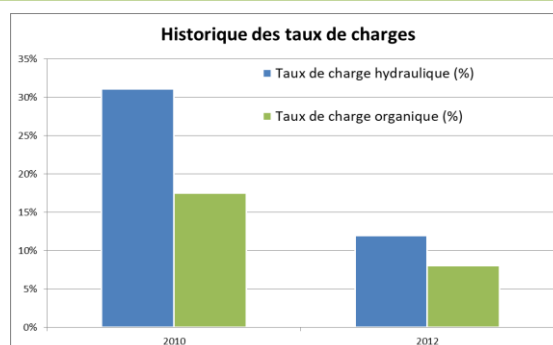


Rendements épuratoires moyen

DBO5	97%
DCO	88%
MES	91%
Phosphore [PT]	92%
Azote kjeldhal [NTK]	14%

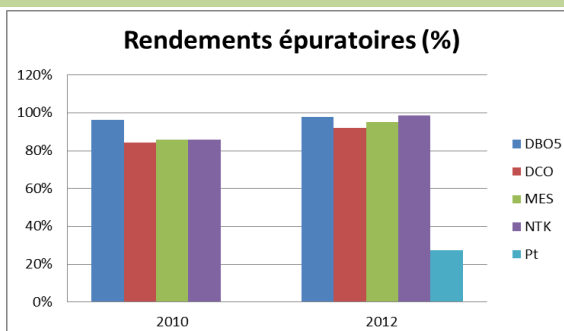

Concentration moyenne en sortie (mg/l)

DBO5	0,56
DCO	6,64
MES	1,03
Phosphore [PT]	0,89
Azote kjeldhal [NTK]	1,19

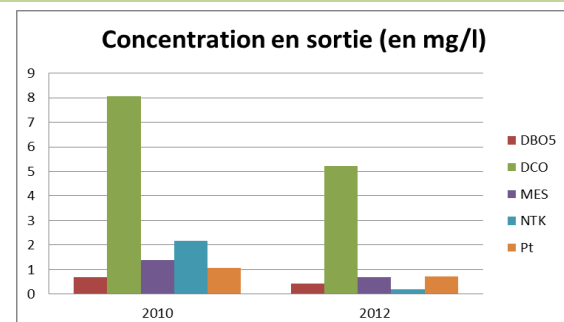


Conformité bilan

Conformité arr. préfectoral	Oui
Conformité ERU	Oui

Etat des lieux des ouvrages

Plan / DOE / Synoptique

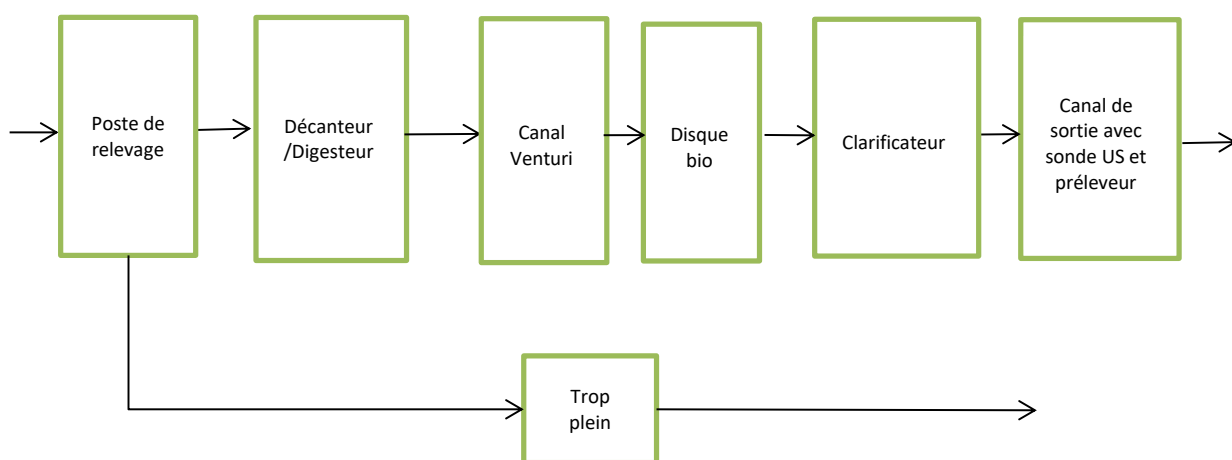

Abord des ouvrages

Voie d'accès extérieure	Oui	Bâtiment technique	Non
Clôture du site	Oui	Eau potable	Oui
Portail	Oui	EDF	Oui
Télécom		Oui	

File eau – Fonctionnement – Reportage photographique



Poste de relevage



Decanteur/Digesteur





Canal venturi



Disques biologiques



Clarificateur



Sonde US et préleveur fixe en sortie de la station



Station vue de l'extérieur

Synthèse

Critère	Note	Échéance d'intervention	Poids	Echelle
Taux de charge	3	> 10 ans	20%	1 - 25-75% ; 2 - 75-100% ; 3 - <25% - >100% (moyenne charge hydro. et orga. collectés par la station)
Génie civil	2	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Optimisation du fonctionnement de l'existant	1	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Respect réglementaire	1	> 10 ans	30%	1 - Conforme ; 3 - Non conforme
Priorité d'intervention				
Moyenne				

Commentaire général sur l'ouvrage

L'exploitant passe une fois par semaine à la station.

Le PR est nettoyé 2 fois par an. Il est équipé d'une télégestion. Les signaux de marche et défaut sont communiqué à l'exploitant par télépr

Les vérins des capots du biodisque sont cassés, il est donc difficile d'ouvrir l'ouvrage et d'y avoir accès pour l'entretien.

L'ensemencement des disques est faible. Au vu de la faible charge entrante et des coûts d'entretien de l'installation, le SATESE a émis l'idée d'un raccordement à la station de Coufouleux Massiès 2 grâce au PR (déjà existant).

La charge hydraulique est importante (213% de la charge nominale). Sans pluie, la station reçoit 10 m³/j d'effluent. Lorsqu'il pleut, elle en reçoit 80 m³/j. Un diagnostic d'intrusion d'eaux claires parasites serait à effectuer sur le réseau.

Des bilans 24h sont réalisés tous les mois à la station. Elle est équipée d'une sonde US et d'un préleveur fixe disposés après le clarificateur.

Les abonnés de cette station sont des industriels. Un contrôle des rejets au réseaux a été réalisée récemment. Seul un abonné n'est pas conforme.



Oxq49004jwts - BP -

1/3 - 14809/32708 - 45027 - 082040934 - DD - 38



Votre agence :
BP OCCITANE
56 Pl de la Libération
81600 GAILLAC
05.63.81.64.64

**TRESORERIE DE GAILLAC
68 PLACE D HAUTOUL
81600 GAILLAC**

AG GAILLAC, le 21/03/2022

REFERENCES A RAPPELER

TRESORERIE DE GAILLAC
PRET N° 08881749
COMPTE N° 00589067506

*Gaillec Goulhet 27/11/22
signature*

rachat de prêt

Cher Monsieur SALVADOR,

J'ai le plaisir de vous adresser le tableau d'amortissement de votre prêt. Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous auriez besoin.

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur SALVADOR, l'expression de mes sentiments distingués.

THIERRY GELIS
Votre conseiller



Envoyé en préfecture le 01/09/2025

Reçu en préfecture le 01/09/2025

Publié le 01/09/2025

ID : 081-200066124-20250901-303_2025DP-AR





ID : 081-200066124-20250901-303 2025DP-AR



DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

AGENCE DE AG GAILLAC

EDITE LE 21/03/2022 PAR COPPEL

TRESORERIE DE GAILLAC

68 PLACE D HAUTPOUL

81600 GAILLAC

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE	
EMPRUNTEUR	: 00589067506
DOSSIER N°	: 08881749
MONTANT DU PRET	: 520544,04 EUROS
CATEGORIE DU PRET	: COLLECTIVITES LOCALES 674
TAUX INTERET	: 1,69
PERIODICITE	: TRIMESTRIELLE
DUREE TOTALE	: 144 Mois
DATE DE REALISATION	: 17/03/2022
ASSURANCE	: 0,000000
COMMISSION	: 0,000000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT	
AGENCE DE AG GAILLAC	
EDITE LE 21/03/2022 PAR COPPEL	
TRESORERIE DE GAILLAC	
68 PLACE D HAUTPOUL	
81600 GAILLAC	

N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES TOTALES
TERME	ECHÉANCE	INTERETS (%)	ASSURANCES (%)	ACCESSOIRES	AMORTI	ECHÉANCE	RESTANT DU	CAPITALISES	RESTANT DUES
1 2 3	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/03/2022	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	18/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 544,04	0,00	520 544,04
1	17/06/2022	2 193,29	0,00	0,00	9 804,97	11 998,26	510 739,07	0,00	510 739,07
2	17/09/2022	2 157,87	0,00	0,00	9 846,40	12 004,27	500 892,67	0,00	500 892,67
3	17/12/2022	2 116,27	0,00	0,00	9 888,00	12 004,27	491 004,67	0,00	491 004,67
	TOTAL 2022	6 467,43	0,00	1 500,00	29 539,37	37 506,80	491 004,67	0,00	491 004,67
4	17/03/2023	2 074,49	0,00	0,00	9 929,78	12 004,27	481 074,89	0,00	481 074,89
5	17/06/2023	2 032,54	0,00	0,00	9 971,73	12 004,27	471 103,16	0,00	471 103,16
6	17/09/2023	1 990,41	0,00	0,00	10 013,86	12 004,27	461 089,30	0,00	461 089,30
7	17/12/2023	1 948,10	0,00	0,00	10 056,17	12 004,27	451 033,13	0,00	451 033,13
	TOTAL 2023	8 045,54	0,00	0,00	39 971,54	48 017,08	451 033,13	0,00	451 033,13
8	17/03/2024	1 905,61	0,00	0,00	10 098,66	12 004,27	440 934,47	0,00	440 934,47
9	17/06/2024	1 862,95	0,00	0,00	10 141,32	12 004,27	430 793,15	0,00	430 793,15
10	17/09/2024	1 820,10	0,00	0,00	10 184,17	12 004,27	420 608,98	0,00	420 608,98
11	17/12/2024	1 777,07	0,00	0,00	10 227,20	12 004,27	410 381,78	0,00	410 381,78
	TOTAL 2024	7 365,73	0,00	0,00	40 651,35	48 017,08	410 381,78	0,00	410 381,78
12	17/03/2025	1 733,86	0,00	0,00	10 270,41	12 004,27	400 111,37	0,00	400 111,37
13	17/06/2025	1 690,47	0,00	0,00	10 313,80	12 004,27	389 797,57	0,00	389 797,57
14	17/09/2025	1 646,89	0,00	0,00	10 357,38	12 004,27	379 440,19	0,00	379 440,19
15	17/12/2025	1 603,13	0,00	0,00	10 401,14	12 004,27	369 039,05	0,00	369 039,05
	TOTAL 2025	6 674,35	0,00	0,00	41 342,73	48 017,08	369 039,05	0,00	369 039,05

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française

0006 0001

20220322*213921*GPR044 *P134790*00000813*00000002/00000003*00001070*0*

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit ; intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07022714, ayant son siège social à BAILMA, (31130), 33-43 avenue Georges Pompidou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS TOULOUSE 580 801 300.

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE									
EMPRUNTEUR									
DOSSIER N°									
MONTANT DU PRET									
CATEGORIE DU PRET									
TAUX INTERET									
PERIODE									
DUREE TOTALE									
DATE DE REALISATION									
ASSURANCE									
COMMISSION									
AGENCE DE AG GAILLAC									
EDITE LE 21/03/2022 PAR COPPEL									
TRESORERIE DE GAILLAC									
68 PLACE D HAUPTPOUL									
81600 GAILLAC									

N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES
TERME	ECHANCE	INTERETS (*)	ASSURANCES (*)	ACCESSOIRES	AMORTI	ECHANCE	RESTANT DU	CAPITALISES	RESTANT DUES
16	17/03/2026	1 559,19	0,00	0,00	10 445,08	12 004,27	358 593,97	0,00	358 593,97
17	17/06/2026	1 515,06	0,00	0,00	10 489,21	12 004,27	348 104,76	0,00	348 104,76
18	17/09/2026	1 470,74	0,00	0,00	10 533,53	12 004,27	337 571,23	0,00	337 571,23
19	17/12/2026	1 426,24	0,00	0,00	10 578,03	12 004,27	326 993,20	0,00	326 993,20
	TOTAL 2026	5 971,23	0,00	0,00	42 045,85	48 017,08	326 993,20	0,00	326 993,20
20	17/03/2027	1 381,55	0,00	0,00	10 622,72	12 004,27	316 370,48	0,00	316 370,48
21	17/06/2027	1 336,67	0,00	0,00	10 667,60	12 004,27	305 702,88	0,00	305 702,88
22	17/09/2027	1 291,59	0,00	0,00	10 712,68	12 004,27	294 990,20	0,00	294 990,20
23	17/12/2027	1 246,33	0,00	0,00	10 757,94	12 004,27	284 232,26	0,00	284 232,26
	TOTAL 2027	5 256,14	0,00	0,00	42 760,94	48 017,08	284 232,26	0,00	284 232,26
24	17/03/2028	1 200,88	0,00	0,00	10 803,39	12 004,27	273 428,87	0,00	273 428,87
25	17/06/2028	1 155,24	0,00	0,00	10 849,03	12 004,27	262 579,84	0,00	262 579,84
26	17/09/2028	1 109,40	0,00	0,00	10 894,87	12 004,27	251 684,97	0,00	251 684,97
27	17/12/2028	1 063,37	0,00	0,00	10 940,90	12 004,27	240 744,07	0,00	240 744,07
	TOTAL 2028	4 528,89	0,00	0,00	43 488,19	48 017,08	240 744,07	0,00	240 744,07
28	17/03/2029	1 017,14	0,00	0,00	10 987,13	12 004,27	229 756,94	0,00	229 756,94
29	17/06/2029	970,72	0,00	0,00	11 033,55	12 004,27	218 723,39	0,00	218 723,39
30	17/09/2029	924,11	0,00	0,00	11 080,16	12 004,27	207 643,23	0,00	207 643,23
31	17/12/2029	877,29	0,00	0,00	11 126,98	12 004,27	196 516,25	0,00	196 516,25
	TOTAL 2029	3 789,26	0,00	0,00	44 227,82	48 017,08	196 516,25	0,00	196 516,25
32	17/03/2030	830,28	0,00	0,00	11 173,99	12 004,27	185 342,26	0,00	185 342,26
33	17/06/2030	783,07	0,00	0,00	11 221,20	12 004,27	174 121,06	0,00	174 121,06

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



ID : 081-200066124-20250901-303 2025DP-AR



**BANQUE POPULAIRE
OCCITANE**

EMPRUNTEUR	: 005689067506
DOSSIER N°	: 08881749
MONTANT DU PRET	: 520544,04 EUROS
CATEGORIE DU PRET	: COLLECTIVITES
TAUX INTERET	: 1,69
PERIODECITE	: TRIMESTRIELLE
DUREE TOTALE	: 144 Mois
DATE DE REALISATION	: 17/03/2022
ASSURANCE	: 0,000000
COMMISSION	: 0,000000

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

AGENCE DE AG GAILLAC
EDITE LE 21/03/2022 PAR COPPEL

EDITE LE 21/03/2022 PAR COPPEL

TRESORERIE DE GAILLAC

68 PLACE D HAUTPOUL
81600 GAILLAC

N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL AMORTI	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES TOTALES
TERME	ECHÉANCE	INTERETS (*)	ASSURANCES (*)	ACCESSOIRES		ECHÉANCE	RESTANT DU	CAPITALISES	RESTANT DUES
34	17/09/2030	735,66	0,00	0,00	11 268,61	12 004,27	162 852,45	0,00	162 852,45
35	17/12/2030	688,05	0,00	0,00	11 316,22	12 004,27	151 536,23	0,00	151 536,23
	TOTAL 2030	3 037,06	0,00	0,00	44 980,02	48 017,08	151 536,23	0,00	151 536,23
36	17/03/2031	640,24	0,00	0,00	11 364,03	12 004,27	140 172,20	0,00	140 172,20
37	17/06/2031	592,23	0,00	0,00	11 412,04	12 004,27	128 760,16	0,00	128 760,16
38	17/09/2031	544,01	0,00	0,00	11 460,26	12 004,27	117 299,90	0,00	117 299,90
39	17/12/2031	495,59	0,00	0,00	11 508,68	12 004,27	105 791,22	0,00	105 791,22
	TOTAL 2031	2 272,07	0,00	0,00	45 745,01	48 017,08	105 791,22	0,00	105 791,22
40	17/03/2032	446,97	0,00	0,00	11 557,30	12 004,27	94 233,92	0,00	94 233,92
41	17/06/2032	398,14	0,00	0,00	11 606,13	12 004,27	82 627,79	0,00	82 627,79
42	17/09/2032	349,10	0,00	0,00	11 655,17	12 004,27	70 972,62	0,00	70 972,62
43	17/12/2032	299,86	0,00	0,00	11 704,41	12 004,27	59 268,21	0,00	59 268,21
	TOTAL 2032	1 494,07	0,00	0,00	46 523,01	48 017,08	59 268,21	0,00	59 268,21
44	17/03/2033	250,41	0,00	0,00	11 753,66	12 004,27	47 514,35	0,00	47 514,35
45	17/06/2033	200,75	0,00	0,00	11 803,52	12 004,27	35 710,83	0,00	35 710,83
46	17/09/2033	150,88	0,00	0,00	11 853,39	12 004,27	23 857,44	0,00	23 857,44
47	17/12/2033	100,80	0,00	0,00	11 903,47	12 004,27	11 953,97	0,00	11 953,97
	TOTAL 2033	702,84	0,00	0,00	47 314,24	48 017,08	11 953,97	0,00	11 953,97
48	17/03/2034	50,30	0,00	0,00	11 953,97	12 004,27	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2034	50,30	0,00	0,00	11 953,97	12 004,27	0,00	0,00	0,00

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



ID : 081-200066124-20250901-303 2025DP-AR

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

EMPRUNTEUR : 00589067506

DOSSIER N° 08881749

MONTANT DU PRET : 520544,04 EUROS

CATEGORIE DU PRET : COLLECTIVITES LOCALES 6/4

TAUX INTERET : 1,69

PERIODICITE : TRIMESTRIELLE

DUREE TOTALE : 144 Mois

DATE DE REALISATION : 17/03/2022

ASSURANCE : 0,000000

COMMISSION : 0,000000

AGENCE DE AG GAILLAC
EDITE LE 21/03/2022 PAR COPPEL
TRESORERIE DE GAILLAC
68 PLACE D HAUTPOUL
81600 GAILLAC

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française

TABLEAU D'AMORTISSEMENT			
N° de contrat	:	MON534810EUR/0536322/001	Ancien numéro de contrat : MON525341E
Libellé Client	:	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
		DE GAILLAC GRAULHET	
N° Client	:	0122019	

Montant du prêt : 39 765,00 EUR

Durée	:	8 ans	Amortissement : constant
Taux fixe	:	1,11000	Périodicité Amortissement : trimestrielle
			Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Amortissement	Intérêts appelés	Echéance totale		Intérêts capitalisés
						Montant dû	Euros	

01-déce-20	1	39 765,00	110,35	1 205,00	110,35	1 315,35		
01-mars-21	2	38 560,00	107,00	1 205,00	107,00	1 312,00		
01-juin-21	3	37 355,00	103,66	1 205,00	103,66	1 308,66		
01-sept-21	4	36 150,00	100,32	1 205,00	100,32	1 305,32		
01-déce-21	5	34 945,00	96,97	1 205,00	96,97	1 301,97		
01-mars-22	6	33 740,00	93,63	1 205,00	93,63	1 298,63		
01-juin-22	7	32 535,00	90,28	1 205,00	90,28	1 295,28		
01-sept-22	8	31 330,00	86,94	1 205,00	86,94	1 291,94		
01-déce-22	9	30 125,00	83,60	1 205,00	83,60	1 288,60		
01-mars-23	10	28 920,00	80,25	1 205,00	80,25	1 285,25		
01-juin-23	11	27 715,00	76,91	1 205,00	76,91	1 281,91		
01-sept-23	12	26 510,00	73,57	1 205,00	73,57	1 278,57		
01-déce-23	13	25 305,00	70,22	1 205,00	70,22	1 275,22		
01-mars-24	14	24 100,00	66,88	1 205,00	66,88	1 271,88		
01-juin-24	15	22 895,00	63,53	1 205,00	63,53	1 268,53		
01-sept-24	16	21 690,00	60,19	1 205,00	60,19	1 265,19		

La durée indiquée est calculée à partir de la prochaine échéance.

Envoyé en préfecture le 01/09/2025

Reçu en préfecture le 01/09/2025

Publié le 01/09/2025

ID : 081-200066124-20250901-303_2025DP-AR



TABLEAU D'AMORTISSEMENT			
N° de contrat	:	MON534810EUR/0536322/001	Ancien numéro de contrat : MON525341E
Libellé Client	:	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
		DE GAILLAC GRAULHET	
N° Client	:	0122019	

Montant du prêt : 39 765,00 EUR

Durée	:	8 ans	Amortissement : constant
Taux fixe	:	1,11000	Périodicité Amortissement : trimestrielle
			Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Amortissement	Intérêts appelés	Echéance totale		Intérêts capitalisés
						Montant dû	Euros	

01-déce-24	17	20 485,00	56,85	1 205,00	56,85		1 261,85	
01-mars-25	18	19 280,00	53,50	1 205,00	53,50		1 258,50	
01-juin-25	19	18 075,00	50,16	1 205,00	50,16		1 255,16	
01-sept-25	20	16 870,00	46,81	1 205,00	46,81		1 251,81	
01-déce-25	21	15 665,00	43,47	1 205,00	43,47		1 248,47	
01-mars-26	22	14 460,00	40,13	1 205,00	40,13		1 245,13	
01-juin-26	23	13 255,00	36,78	1 205,00	36,78		1 241,78	
01-sept-26	24	12 050,00	33,44	1 205,00	33,44		1 238,44	
01-déce-26	25	10 845,00	30,09	1 205,00	30,09		1 235,09	
01-mars-27	26	9 640,00	26,75	1 205,00	26,75		1 231,75	
01-juin-27	27	8 435,00	23,41	1 205,00	23,41		1 228,41	
01-sept-27	28	7 230,00	20,06	1 205,00	20,06		1 225,06	
01-déce-27	29	6 025,00	16,72	1 205,00	16,72		1 221,72	
01-mars-28	30	4 820,00	13,38	1 205,00	13,38		1 218,38	
01-juin-28	31	3 615,00	10,03	1 205,00	10,03		1 215,03	
01-sept-28	32	2 410,00	6,69	1 205,00	6,69		1 211,69	

La durée indiquée est calculée à partir de la prochaine échéance.

Envoyé en préfecture le 01/09/2025

Reçu en préfecture le 01/09/2025

Publié le 01/09/2025

ID : 081-200066124-20250901-303_2025DP-AR



TABLEAU D'AMORTISSEMENT			
N° de contrat :		MON534810EUR/0536322/001	Ancien numéro de contrat : MON525341E
Libellé Client :		COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION	
		DE GAILLAC GRAULHET	
N° Client :		0122019	

Montant du prêt : 39 765,00 EUR

Durée	:	8 ans	Amortissement : constant
Taux fixe	:	1,11000	Périodicité Amortissement : trimestrielle
			Différé d'amortissement : NON

-----*									
Date	Rang	Capital restant dû	Intérêts	Echéance totale					
		avant échéance	dus	Amortissement	Intérêts	Montant dû		Intérêts	
					appelés	Euros		capitalisés	
-----*									
01-déce-28	33	1 205,00	3,34	1 205,00	3,34	1 208,34			
-----*									
Totaux			1 875,91	39 765,00	1 875,91	41 640,91			
-----*									

La durée indiquée est calculée à partir de la prochaine échéance.

Envoyé en préfecture le 01/09/2025

Reçu en préfecture le 01/09/2025

Publié le 01/09/2025

ID : 081-200066124-20250901-303_2025DP-AR





gestion@spl-labanquepostale.fr
Tél : 09 69 36 88 66
Du lundi au vendredi sauf jours fériés
De 9H à 12H et de 14H à 17H

MONSIEUR LE PRESIDENT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE GAILLAC GRAULHET
BP 80133 TECOU
81604 GAILLAC CEDEX
FRANCE

Références à rappeler

Prêteur :	LA BANQUE POSTALE
Référence de l'avis :	0010030122019CA16022022
Numéro de client :	0122019
Numéro de contrat :	MON540587EUR/0542456/001

Monsieur le Président,

Une mise à disposition est intervenue au titre du contrat de prêt ci-dessus référencé.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le tableau d'amortissement du prêt correspondant.

La première échéance comprend éventuellement le montant du prorata d'intérêts.

Le prorata d'intérêts correspond à l'intérêt dû entre la date de versement des fonds et la date d'entrée dans le tableau d'amortissement, date à laquelle démarre le rythme régulier des périodes d'intérêts.

Vous remerciant de votre confiance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur des Opérations

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/06/2022	1	1 300 000,00	2 340,00	16 250,00			
	1	Prorata	390,00		2 730,00	18 980,00	
01/09/2022	2	1 283 750,00	2 310,75	16 250,00	2 310,75	18 560,75	
01/12/2022	3	1 267 500,00	2 281,50	16 250,00	2 281,50	18 531,50	
01/03/2023	4	1 251 250,00	2 252,25	16 250,00	2 252,25	18 502,25	
01/06/2023	5	1 235 000,00	2 223,00	16 250,00	2 223,00	18 473,00	
01/09/2023	6	1 218 750,00	2 193,75	16 250,00	2 193,75	18 443,75	
01/12/2023	7	1 202 500,00	2 164,50	16 250,00	2 164,50	18 414,50	
01/03/2024	8	1 186 250,00	2 135,25	16 250,00	2 135,25	18 385,25	
01/06/2024	9	1 170 000,00	2 106,00	16 250,00	2 106,00	18 356,00	
01/09/2024	10	1 153 750,00	2 076,75	16 250,00	2 076,75	18 326,75	
01/12/2024	11	1 137 500,00	2 047,50	16 250,00	2 047,50	18 297,50	
01/03/2025	12	1 121 250,00	2 018,25	16 250,00	2 018,25	18 268,25	
01/06/2025	13	1 105 000,00	1 989,00	16 250,00	1 989,00	18 239,00	
01/09/2025	14	1 088 750,00	1 959,75	16 250,00	1 959,75	18 209,75	
01/12/2025	15	1 072 500,00	1 930,50	16 250,00	1 930,50	18 180,50	
01/03/2026	16	1 056 250,00	1 901,25	16 250,00	1 901,25	18 151,25	
01/06/2026	17	1 040 000,00	1 872,00	16 250,00	1 872,00	18 122,00	
01/09/2026	18	1 023 750,00	1 842,75	16 250,00	1 842,75	18 092,75	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)

Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant

Périodicité d'amortissement : trimestrielle

Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/12/2026	19	1 007 500,00	1 813,50	16 250,00	1 813,50	18 063,50	
01/03/2027	20	991 250,00	1 784,25	16 250,00	1 784,25	18 034,25	
01/06/2027	21	975 000,00	1 755,00	16 250,00	1 755,00	18 005,00	
01/09/2027	22	958 750,00	1 725,75	16 250,00	1 725,75	17 975,75	
01/12/2027	23	942 500,00	1 696,50	16 250,00	1 696,50	17 946,50	
01/03/2028	24	926 250,00	1 667,25	16 250,00	1 667,25	17 917,25	
01/06/2028	25	910 000,00	1 638,00	16 250,00	1 638,00	17 888,00	
01/09/2028	26	893 750,00	1 608,75	16 250,00	1 608,75	17 858,75	
01/12/2028	27	877 500,00	1 579,50	16 250,00	1 579,50	17 829,50	
01/03/2029	28	861 250,00	1 550,25	16 250,00	1 550,25	17 800,25	
01/06/2029	29	845 000,00	1 521,00	16 250,00	1 521,00	17 771,00	
01/09/2029	30	828 750,00	1 491,75	16 250,00	1 491,75	17 741,75	
01/12/2029	31	812 500,00	1 462,50	16 250,00	1 462,50	17 712,50	
01/03/2030	32	796 250,00	1 433,25	16 250,00	1 433,25	17 683,25	
01/06/2030	33	780 000,00	1 404,00	16 250,00	1 404,00	17 654,00	
01/09/2030	34	763 750,00	1 374,75	16 250,00	1 374,75	17 624,75	
01/12/2030	35	747 500,00	1 345,50	16 250,00	1 345,50	17 595,50	
01/03/2031	36	731 250,00	1 316,25	16 250,00	1 316,25	17 566,25	
01/06/2031	37	715 000,00	1 287,00	16 250,00	1 287,00	17 537,00	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)

Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant

Périodicité d'amortissement : trimestrielle

Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/09/2031	38	698 750,00	1 257,75	16 250,00	1 257,75	17 507,75	
01/12/2031	39	682 500,00	1 228,50	16 250,00	1 228,50	17 478,50	
01/03/2032	40	666 250,00	1 199,25	16 250,00	1 199,25	17 449,25	
01/06/2032	41	650 000,00	1 170,00	16 250,00	1 170,00	17 420,00	
01/09/2032	42	633 750,00	1 140,75	16 250,00	1 140,75	17 390,75	
01/12/2032	43	617 500,00	1 111,50	16 250,00	1 111,50	17 361,50	
01/03/2033	44	601 250,00	1 082,25	16 250,00	1 082,25	17 332,25	
01/06/2033	45	585 000,00	1 053,00	16 250,00	1 053,00	17 303,00	
01/09/2033	46	568 750,00	1 023,75	16 250,00	1 023,75	17 273,75	
01/12/2033	47	552 500,00	994,50	16 250,00	994,50	17 244,50	
01/03/2034	48	536 250,00	965,25	16 250,00	965,25	17 215,25	
01/06/2034	49	520 000,00	936,00	16 250,00	936,00	17 186,00	
01/09/2034	50	503 750,00	906,75	16 250,00	906,75	17 156,75	
01/12/2034	51	487 500,00	877,50	16 250,00	877,50	17 127,50	
01/03/2035	52	471 250,00	848,25	16 250,00	848,25	17 098,25	
01/06/2035	53	455 000,00	819,00	16 250,00	819,00	17 069,00	
01/09/2035	54	438 750,00	789,75	16 250,00	789,75	17 039,75	
01/12/2035	55	422 500,00	760,50	16 250,00	760,50	17 010,50	
01/03/2036	56	406 250,00	731,25	16 250,00	731,25	16 981,25	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)

Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant

Périodicité d'amortissement : trimestrielle

Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/06/2036	57	390 000,00	702,00	16 250,00	702,00	16 952,00	
01/09/2036	58	373 750,00	672,75	16 250,00	672,75	16 922,75	
01/12/2036	59	357 500,00	643,50	16 250,00	643,50	16 893,50	
01/03/2037	60	341 250,00	614,25	16 250,00	614,25	16 864,25	
01/06/2037	61	325 000,00	585,00	16 250,00	585,00	16 835,00	
01/09/2037	62	308 750,00	555,75	16 250,00	555,75	16 805,75	
01/12/2037	63	292 500,00	526,50	16 250,00	526,50	16 776,50	
01/03/2038	64	276 250,00	497,25	16 250,00	497,25	16 747,25	
01/06/2038	65	260 000,00	468,00	16 250,00	468,00	16 718,00	
01/09/2038	66	243 750,00	438,75	16 250,00	438,75	16 688,75	
01/12/2038	67	227 500,00	409,50	16 250,00	409,50	16 659,50	
01/03/2039	68	211 250,00	380,25	16 250,00	380,25	16 630,25	
01/06/2039	69	195 000,00	351,00	16 250,00	351,00	16 601,00	
01/09/2039	70	178 750,00	321,75	16 250,00	321,75	16 571,75	
01/12/2039	71	162 500,00	292,50	16 250,00	292,50	16 542,50	
01/03/2040	72	146 250,00	263,25	16 250,00	263,25	16 513,25	
01/06/2040	73	130 000,00	234,00	16 250,00	234,00	16 484,00	
01/09/2040	74	113 750,00	204,75	16 250,00	204,75	16 454,75	
01/12/2040	75	97 500,00	175,50	16 250,00	175,50	16 425,50	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT		
Numéro de contrat :	MON540587EUR/0542456/001	
Libellé client :	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET	
Numéro Client :	0122019	Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale		
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros
01/03/2041	76	81 250,00	146,25	16 250,00	146,25	16 396,25
01/06/2041	77	65 000,00	117,00	16 250,00	117,00	16 367,00
01/09/2041	78	48 750,00	87,75	16 250,00	87,75	16 337,75
01/12/2041	79	32 500,00	58,50	16 250,00	58,50	16 308,50
01/03/2042	80	16 250,00	29,25	16 250,00	29,25	16 279,25
TOTAUX			95 160,00	1 300 000,00	95 160,00	1 395 160,00

Le tableau d'amortissement ci-dessus tient compte de la date effective de mise à disposition des fonds, qui a été effectuée le 16/02/2022 pour un montant de 1 298 700,00 EUR.